



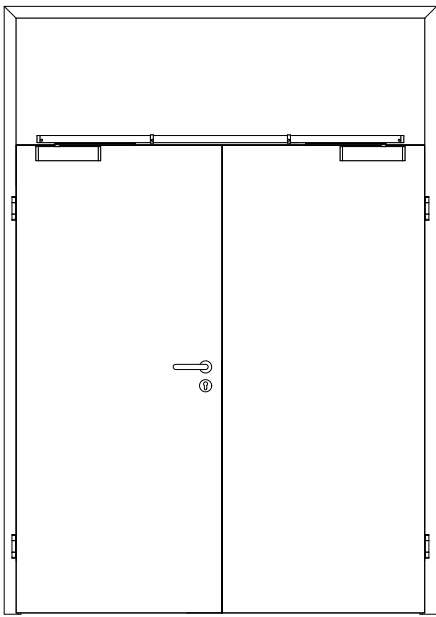


A_RD_TB-FU-2FLG_OBOKMQ_GEF_RD-40-2.PDF

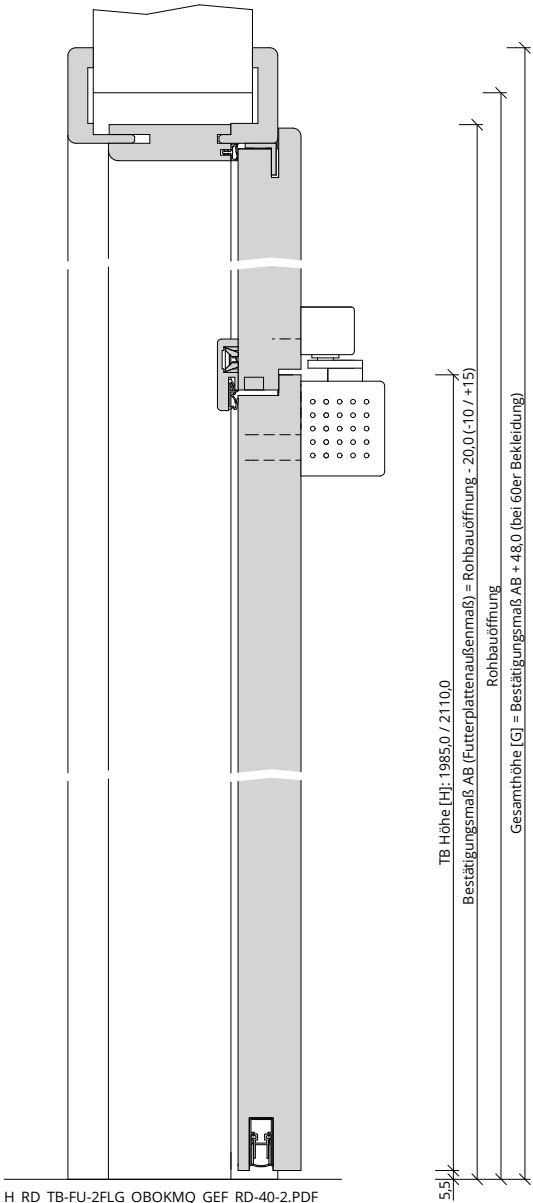

H_RD_TB-FU-2FLG_OBOKMQ_GEF_RD-40-2.PDF

5,5
TB Höhe [H]: 1985,0 / 2110,0
Bestätigungsmaß AB (Futterplattenaßenmaß) = Rohbauöffnung - 20,0 (-10 / +15)
Rohbauöffnung
Gesamthöhe [G] = Bestätigungsmaß AB + 48,0 (bei 60er Bekleidung)

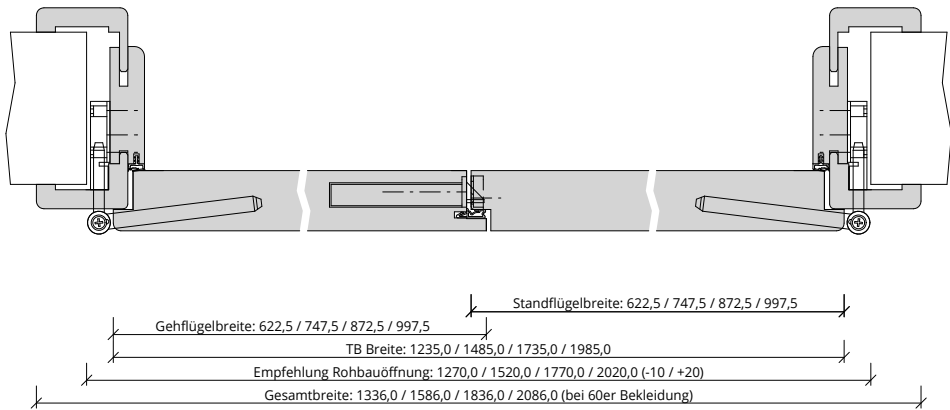

Q_RD_TB-FU-2FLG_OBOKMQ_GEF_RD-40-2.PDF

